



Vltavský seminář 2024

Dne 26. 11. 2024 uspořádalo v Českém Krumlově Sdružení pro Vltavu, z. s. (dále je SPV) ve spolupráci se spolkem Vltava, z. s. (Půjčovny a kempy na Vltavě, dále jen Vltava) tradiční Vltavský seminář.

Přítomni – dle presenční listiny.

Po představení a přivítání účastníků (zástupci Jihočeské centrály cestovního ruchu, Povodí Vltavy, starostové obcí) seznámili zástupci SPV a Vltavy přítomné s letošní činností na řece a v okolí a s vodáckou sezónou v kempech a půjčovnách.

Tradiční Čistění Vltavy, obvykle pořádané SPV v září se letos nekonalo z důvodů povodňové situace (letos se měl 14. 9. konat již 30. ročník). Proto SPV po domluvě s Povodím Vltavy, s.p. uspořádalo následné postupné Čištění Vltavy ve třech dalších pozdějších termínech – 26.10., 2.11. a 16.11.2024. Povodí Vltavy, s.p. zajistil regulovaný průtok 6 m³/s.

Celkem byly vyčištěny tři úseky, bylo sebráno 52 pytlů drobného odpadu, několik zbytků lodí, kolo, pneumatiky. Odpad byl předán na skládku ve Vyšším Brodě a část do kontejnerů v Českém Krumlově.

Malá vodní elektrárna Dívčí Kámen. Zástupce Povodí Vltavy informoval o tom, že zatím na ní není povolení, probíhá příprava investora. V tomto profilu by měl být zajištěn minimální průtok 7,8 m³/s (7,0 m³/s mimo dobu splouvání). Investor prezentoval jiné řešení stavby – nikoliv pohyblivý jez se stavidlovou propustí, ale práh z kamenné rovnaniny mezi hrázkou vorové navigace a levým břehem, pravá část koryta bez úprav. Jde o Koncept návrhu k projednání na CHKO Blanský les (z října 2024), Varianta B,

Elektrárna u jezu u „barevné skály“ – došlo ke zvýšení hladiny. Poškození břehových porostů podle pracovníků Povodí bylo způsobeno bobrem, nikoliv hnilobou v důsledku zvýšené hladiny. Byla diskutována událost, kdy neznámý pachatel způsobil poškození sportovní propusti vykazující znaky obecného ohrožení. Jen díky včasnému zjištění stavu zde nedošlo k vážnému úrazu.

Problematika plovoucích barů. Diskutovány možnosti, jak tyto plovoucí bary omezit či eliminovat. Starosta Rožmberka podrobně informoval o své zkušenosti a možnostech zásahu.

Všeobecná shoda s tím, že jde zejména o zachování určité kultury na řece, v přírodě, též o otázky bezpečnosti a odpadu. Shoda též na tom, že je zapotřebí další úsilí a zapojení i dalších obcí resp. samospráv k vytváření tlaku na úřady a instituce, které tuto problematiku řeší zcela nedostatečně.



Diskuse o dalším negativním jevu – hlasité hudbě z reproduktorů při sjíždění řeky. V noci může jít o rušení nočního klidu, ale přes den se tím nic moc asi dělat nedá. Podobně s „plácáním pádly pod mosty“.

Cyklostezky. Starosta Rožmberka popsal stav plánování a trasu cyklostezky v Vyššího Brodu do Rožmberka, v roce 2025 se zjevně tato cyklostezka nepostaví neb se teprve schvaluje územní plán.

Starosta Boršova a zástupce spolku Vltava si domluvili formu zaplacení části nákladů na zesplavnění jezu Boršov připadající na tento spolek.

Zástupkyně JCCR informovaly distribuci vodáckých map a vyzvaly k případnému podávání případných připomínek k rukám Hany Kabashi, na mail kabashi@jccr.cz

SPV počítá spolu s půjčovnami se zajištěním oprav tabulí map a označení trauma bodů (např. U veverek a na Herbertově chybí)

SPV počítá v září 2024 s uspořádáním tradičního Čištění Vltavy (letos tedy odložený 30. ročník) a též s uspořádáním podzimního Vltavského semináře.

Přílohy:

Prezenční listina

Zapsal: Pavel Kolínský, Jiří Černý

Koncept návrhu (10.2024) k projednání na CHKO Blanský les



MVE Dívčí Kámen I Varianta B

1. PRŮTOKY (hlavní změna)

- **MZP-LETNÍ PROVOZ (1.5.-30.9.)**
V době splouvání, tj. 8:00-20:00
 $Q = 7,8 \text{ m}^3/\text{s}$

Mimo dobu splouvání, tj. 20:00-8:00
 $Q = 7,0 \text{ m}^3/\text{s}$
- **MZP-ZIMNÍ PROVOZ (1.10.-30.4.)**
Celodenní režim
 $Q = 7,0 \text{ m}^3/\text{s}$
- **PRŮTOK V KORYTĚ** (za vtokem do MVE)
170 dnů v roce $Q=7,0 \text{ m}^3/\text{s}$
75 dnů v roce $Q=7,8 \text{ m}^3/\text{s}$
60 dnů v roce průměrně $Q=10,4 \text{ m}^3/\text{s}$
45 dnů v roce průměrně $Q=29,0 \text{ m}^3/\text{s}$
15 dnů v roce $Q>45,0 \text{ m}^3/\text{s}$

2. ZÁSADY NÁVRHU

- Umístění stavby (trasa, poloha objektů) shodné s var. A.
- Hlavní změny v oblasti jezu:
 - Pohyblivý jez a související úpravy nebudou realizovány
 - Levá část koryta toku Vltavy-vodohospodářská úprava (práh z kamenné rovnaniny, propust)
 - Koruna prahu z kamenné rovnaniny bude pod stávající úrovní hladiny v korytě toku
 - Pravá část koryta toku Vltavy-bez úprav
 - Hrázka voražské regulace-bez navýšení, pouze vyspravení porušených částí kamennou rovnaninou
- Provozní parametry:
 - Maximální hltnost turbín $Q_t = 12,00 \text{ m}^3/\text{s}$

3. Kompenzační opatření

- Tůňe a mokřad
- Vyčleněna do samostatného povolení


S pozdravem

Michal Masnička

PODÉLNÝ ŘEZ


MVE DÍVČÍ KÁMEN I-VAR.A 2023 (PŮVODNÍ)
 Pohyblivý jez (pevný práh a klapka), stavidlová propust

Hladina 435,00-MZP ca 6,7 m³/s (minimální zůstatkový průtok, stanovený podle metodického pokynu MŽP: stanovení MZP ve vodních tocích)
 Qt max (max.hltnost turbín) 17,00 m³/s
 Levá část koryta toku-těleso jezu a propusti
 Pravá část koryta upravena na biokoridor a pro splouvání malých sportovních plavidel
 Hrázka vorové regulace upravena a navýšena nad provozní hladinu

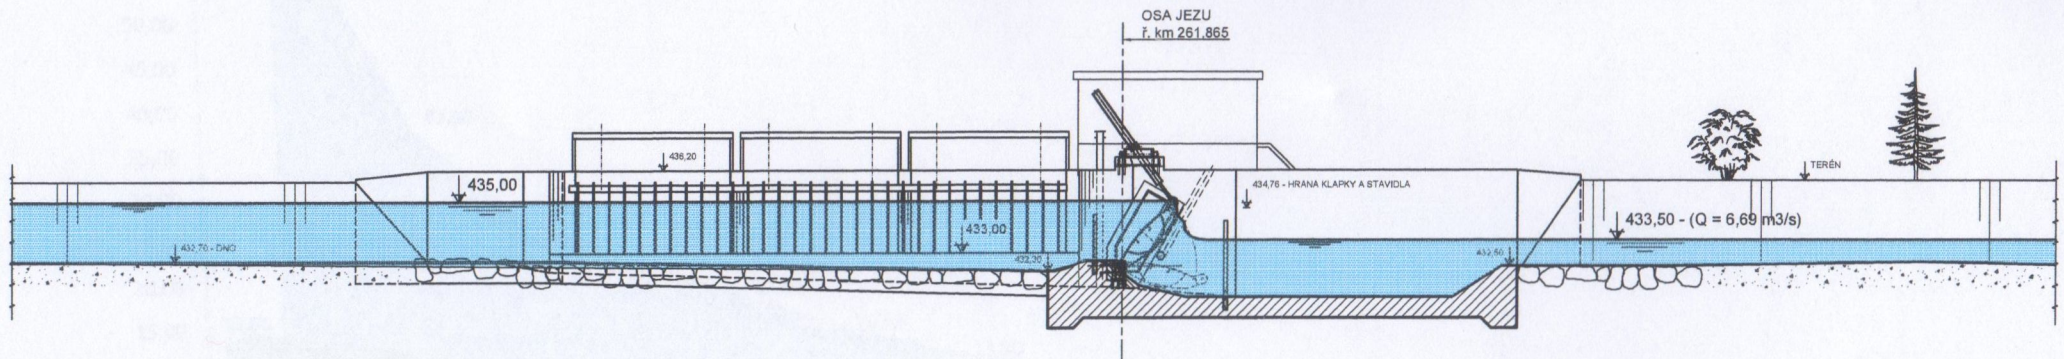


MVE DÍVČÍ KÁMEN I-VAR.B 2024 (NOVÁ)
 Práh z kamenné rovnaniny - vodohospodářská úprava

Hladina 434,00-MZP 7,0÷ 7,8 m³/s
 Qt max (maximální hltnost turbín) 12,00 m³/s
 Levá část koryta toku Vltavy-vodohospodářská úprava (kamenný práh a propust)
 Pravá část koryta toku Vltavy bez zásahu
 Hrázka vorové regulace nebude navyšována, pouze se opraví oblasti porušení kamennou rovnaninou

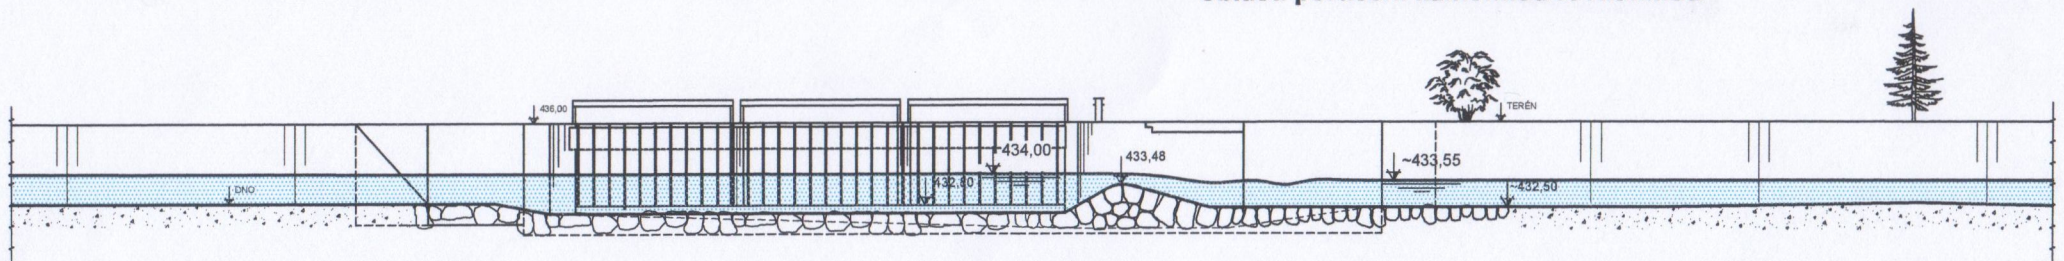

MVE DÍVČÍ KÁMEN I-VAR.B 10.2024 (NOVÁ)
 KONCEPT NÁVRHU K PROJEDNÁNÍ NA CHKO BLANSKÝ LES

MVE Dívčí Kámen I-B: maximální hltnost turbín $Q_t=12,0\text{m}^3/\text{s}$
 Vltava ř.km 261,865 Qmd-Qt křivka, Data ČHMÚ

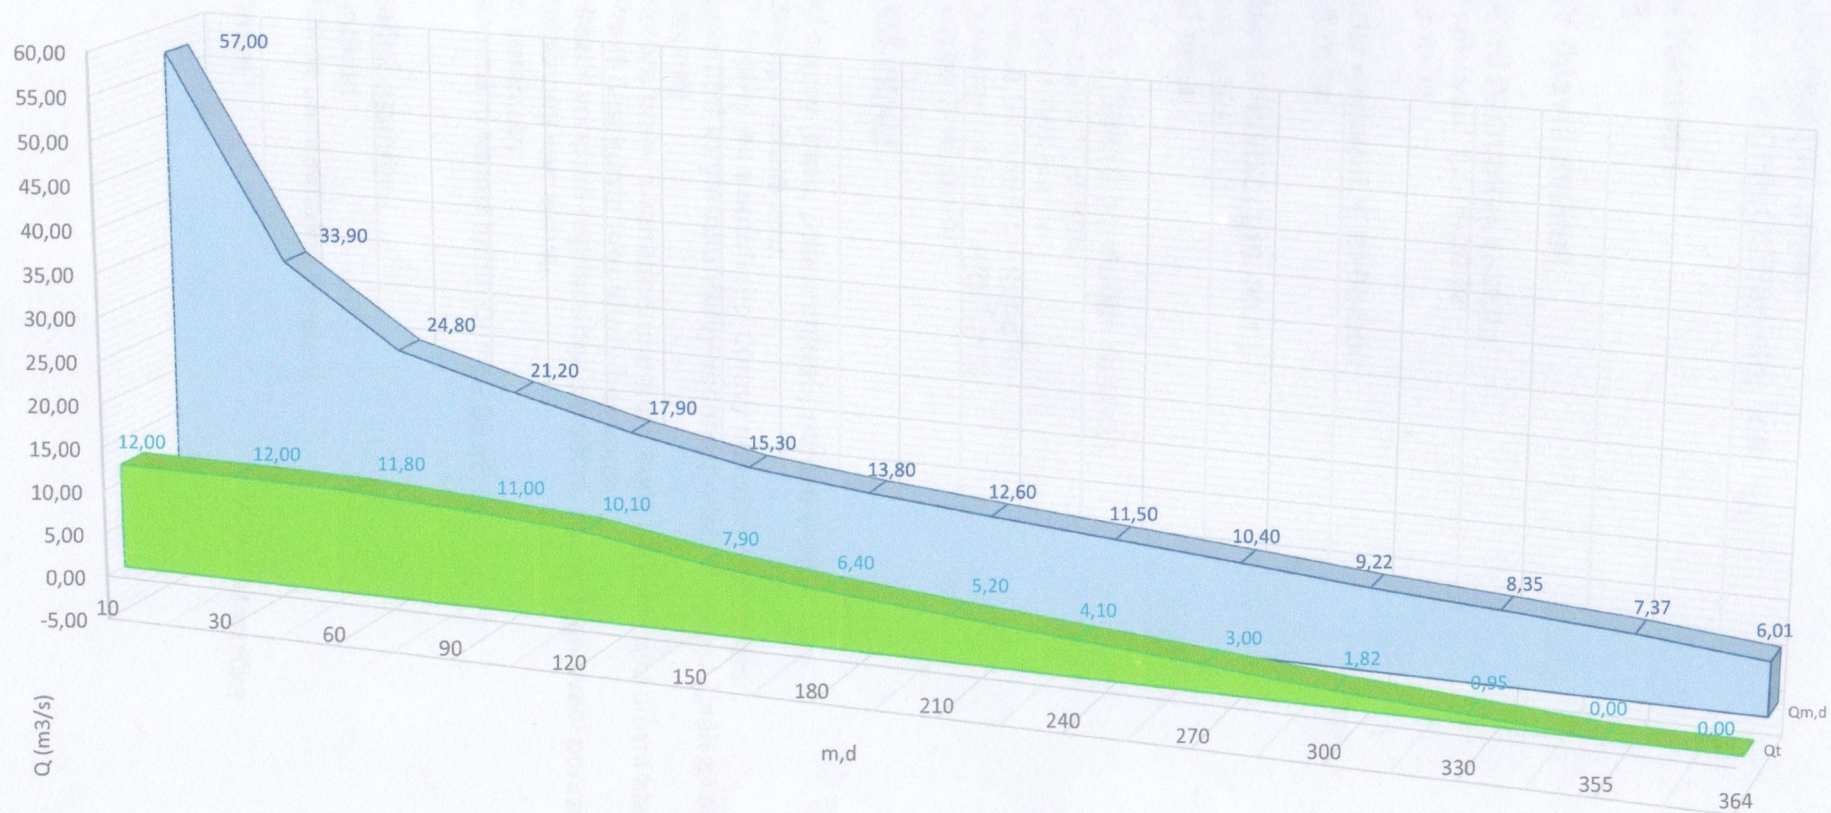

■ Q_t ■ $Q_{m,d}$